
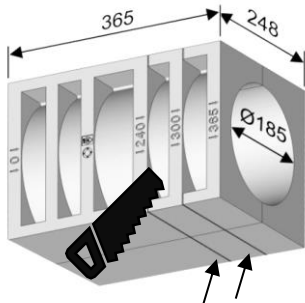


# Montageanleitung Mauerblock



## Wall block mounting instructions

### Notice de montage Traversée de mur

#### PP 45 MB (0058.0143)

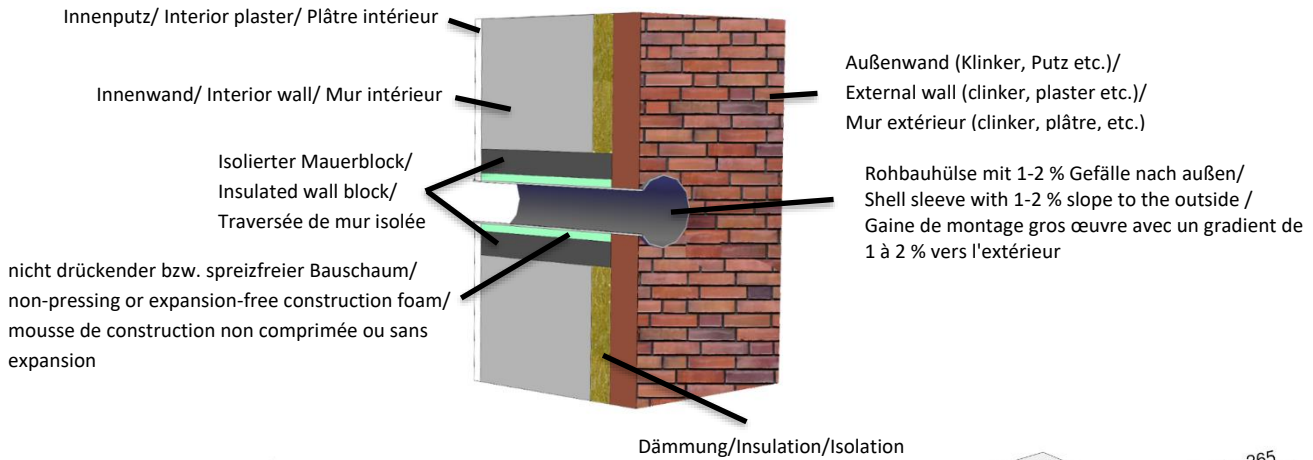

Schneidemarken / Cutting marks / Marques de découpe

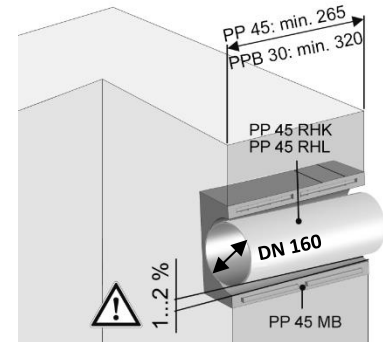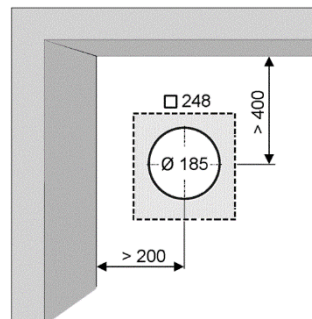

#### ⚠ Montagehinweise

- Montage nur durch Fachkräfte.
- Bei Arbeiten in der Höhe geeignete Aufstiegshilfen (Leitern) benutzen und Standsicherheit durch eine 2. Person gewährleisten.
- Montage nur in Wänden mit ausreichender Tragkraft (min. 200 kg/m<sup>3</sup>).

#### Verwendungszweck:

Mauerblock für den Einbau in Außenwände, dient der Aufnahme der DN 160 Rohbauhülse PP 45 RHK / PP 45 RHL.

→ Rohbauhülse in den Mauerblock einsetzen und fixieren, so dass diese:

- ein Gefälle von 1-2% nach außen aufweist (mit Keilen fixieren),
- innen bündig mit der fertigen Wand abschließt,
- außen übersteht gemäß *Montageanleitung Rohbau für PushPull Lüftungssysteme*, Kap. 9.1.

→ Rohbauhülse und Keile mit nicht drückendem bzw. spreizfreiem Bauschaum fixieren. Überstehenden Bauschaum und Keile bündig zum Mauerblock abschneiden.  
 → Der Mauerblock ist beidseitig zu überdecken (Innen: Putz; Außen: Putz, Klinker etc.).  
 → Die Rohbauhülse wird innen mit der entsprechenden Innenblende und außen mit dem Außengitter des Ausbauproduktes abgedeckt.

#### ⚠ Mounting information

- Installation only by trained specialists.
- When working at heights, use appropriate climbing aids (ladders) and have them steadied by a 2nd person.
- Installation only in walls with sufficient load-bearing capacity (min. 200 kg/m<sup>3</sup>).

#### Intended use:

Wall block for installation in external walls, serves to accommodate the DN 160, PP 45 RHK / PP 45 RHL shell sleeve.

→ Insert the shell sleeve into the wall block and fix it in place so that it:

- has a slope of 1-2% towards the outside (fix with shims);
- is flush with the finished wall on the inside;
- projects on outside according to the mounting instructions Shell for PushPull ventilation systems, chapter 9.1.

→ Fix shell sleeve and shim with non-compressing or zero-expansion construction foam. Cut off protruding construction foam and shims flush with the wall block.

→ The wall block must be covered on both sides (inside: plaster; outside: plaster, clinker etc.).

→ The shell sleeve is covered on the inside with the corresponding inner panel and on the outside with the external grille of the finishing product.

#### ⚠ Consignes de montage

- Montage exclusivement par des professionnels.
- Lors de travaux en hauteur, utiliser des auxiliaires d'accès (échelles) et garantir la sécurité de la stabilité par une 2<sup>ème</sup> personne.
- Montage uniquement dans des murs de force portante suffisante (min. 200 kg/m<sup>3</sup>).

#### Utilisation prévue :

La traversée de mur pour le montage dans les murs extérieurs sert de support de la gaine de montage gros œuvre DN 160 PP 45 RHK / PP 45 RHL.

→ Intégrer la gaine de montage gros œuvre dans la traversée de mur et fixer de manière à ce qu'elle :

- présente une déclivité de 1 à 2 % par rapport au mur extérieur (fixer avec les cales),
- soit à l'intérieur en affleurement avec la cloison préfabriquée,
- dépasse à l'extérieur, conformément à la *Notice de montage Gros œuvre pour installations de ventilation PushPull*, chap. 9.1.

→ Fixer la gaine de montage gros œuvre et les cales avec une mousse de construction non comprimée ou sans expansion. Couper le surplus de mousse et les cales en affleurement avec la traversée de mur.

→ Recouvrir la traversée de mur des deux côtés (à l'intérieur : crépi ; à l'extérieur : crépi, clinker etc.).

→ La gaine de montage gros œuvre est recouverte à l'intérieur d'un cache intérieur et à l'extérieur d'une grille extérieure du produit d'aménagement.