

**ESYLUX** www.esylux.com

**DE MONTAGEANLEITUNG**

**ACHTUNG:** Arbeiten am 230 V-Netz dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften/-normen ausgeführt werden. Vor der Montage des Produktes ist die Netzspannung freizuschalten.

- Die empfohlene Montagehöhe beträgt 3 m. Mit steigender Montagehöhe wird die Reichweite größer, die Empfindlichkeit wird jedoch kleiner. Die Bewegung quer zum Melder ist optimal für eine Auslösung. Bei einem direkten und frontalen Zugehen ist es für den Melder schwieriger, eine Bewegung zu erkennen, somit ist die Reichweite deutlich geringer.
- Die Platzierung des Melders sollte entsprechend den räumlichen Gegebenheiten und Anforderungen erfolgen (siehe Abbildungen):

1 = Arbeitsbereich 2 = Frontal zum Melder 3 = Quer zum Melder

Je nach Type den Melder gemäß Anschlussplan anschließen (siehe Rückseite):

**GB INSTALLATION INSTRUCTIONS**

**CAUTION:** Work on the 230 V power system must be carried out by authorised personnel only, with due regard to the applicable installation regulations. Before installing the product, switch off the power supply.

- The recommended mounting height is 3 m. The greater the mounting height, the bigger the range, but the lower the sensitivity. Movements diagonal to the detector are optimal for triggering the detector. In the case of a direct and head-on approach, it is more difficult for the detector to detect movement; the range is thus significantly reduced.
- The detector should be positioned according to spatial conditions and requirements (see illustrations):

1 = Working area 2 = Head-on to detector 3 = Diagonally to detector

Connect the detector in accordance with the wiring diagram for the particular type of device (see reverse):

**FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**ATTENTION :** seules des personnes autorisées et qualifiées pour effectuer une installation conforme aux normes et prescriptions en vigueur peuvent intervenir sur le réseau 230 V. Avant d'installer le produit, coupez le courant.

- Il est recommandé de monter le détecteur à une hauteur de 3 m. En effet, plus il est placé haut, plus sa portée est importante, mais plus sa sensibilité diminue. Le détecteur est plus réactif lorsque le mouvement traversant son champ d'action est transversal par rapport à son rayonnement. En effet, lorsque l'élément s'approche en faisant face au dispositif, le détecteur capte moins facilement ses mouvements, ce qui réduit considérablement son efficacité.
- Le détecteur doit être positionné en tenant compte des particularités et des contraintes de l'espace (voir illustrations) :

1 = Espace de travail 2 = Face au détecteur 3 = De côté par rapport au détecteur

Raccorder le détecteur conformément au schéma électrique (voir au dos) :

**DK MONTERINGSVEJLEDNING**

**ADVARSEL:** Arbejder på 230 V-nettet må kun udføres af autoriserede fagfolk under overholdelse af nationale installationsforskrifter/-standarder. Før montering af produktet skal netspændingen slås fra.

- Den anbefalede monteringshøjde er 3 m. Jo højere udstyret monteres, desto mere øges rækkevidden, men følsomheden aftager. En bevægelse på tværs af sensoren er optimal for en udløsning. Når man går direkte og frontalt ind mod sensoren, er det sværere for den at registrere en bevægelse, hvorfor rækkevidden bliver væsentlig kortere.
- Sensoren bør placeres svarende til rumforholdene og kravene (se billederne):

1 = Arbejdsområde 2 = Frontalt på sensoren 3 = På tværs af sensoren

Tilslut sensoren i henhold til tilslutningsplanen alt efter type (se bagsiden):

**FI ASENNUSOHJE**

**HUOMIO:** 230 V:n verkossa tehtävien töiden suorittaminen on jätettävä ainoastaan valtuutettujen ammattihenkilöiden tehtäväksi maassa voimassa olevia asennusmääräyksiä/-normeja noudattaen. Ennen tuotteen asentamista on verkkojännite kytkettävä pois päältä.

- Suosittelava asennuskorkeus on 3 m. Suurempi asennuskorkeus lisää kantomatkaa, mutta herkyys laskee. Poikittain ilmaiseen suuntautuva liike on ihanteellinen laukaisu varten. Ilmaisoin havaitsee suoraan ja edestä tulevan liikkeen vaikeammin ja siten kantomatka on huomattavasti pienempi.
- Ilmaisoin on sijoitettava tilallisia olosuhteita ja vaatimuksia vastaavasti (katso kuvat):

1 = Työskentelyalue 2 = Suoraan ilmaisinta kohti tuleva liike 3 = Poikittain ilmaiseen suuntautuva liike

Liitä liitäntäkaavion mukaan ilmaisimen tyyppin mukaisesti (katso taustapuoli):

**IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**


**ATTENZIONE:** le operazioni su rete elettrica a 230 V devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato nel rispetto delle disposizioni e delle norme di installazione locali. Prima dell'installazione del prodotto, togliere l'alimentazione.

- L'altezza di montaggio consigliata è 3 m. La portata aumenta con l'aumentare dell'altezza, mentre la sensibilità diminuisce. Il movimento ottimale per l'azionamento è trasversale rispetto al segnalatore. In caso di movimento diretto e frontale, il rilevatore capta i movimenti con maggiore difficoltà e con una portata inferiore.
- Il rilevatore deve essere posizionato in base alle condizioni e alle esigenze ambientali (vedere figure):


1 = Campo di lavoro 2 = Frontale rispetto al rilevatore 3 = Trasversale rispetto al rilevatore

Collegare il rilevatore in base al tipo, rispettando lo schema dei collegamenti (vedere parte posteriore):


**PD-C360i/... | PD-ATMO 360i/... | MD-C360i/...**

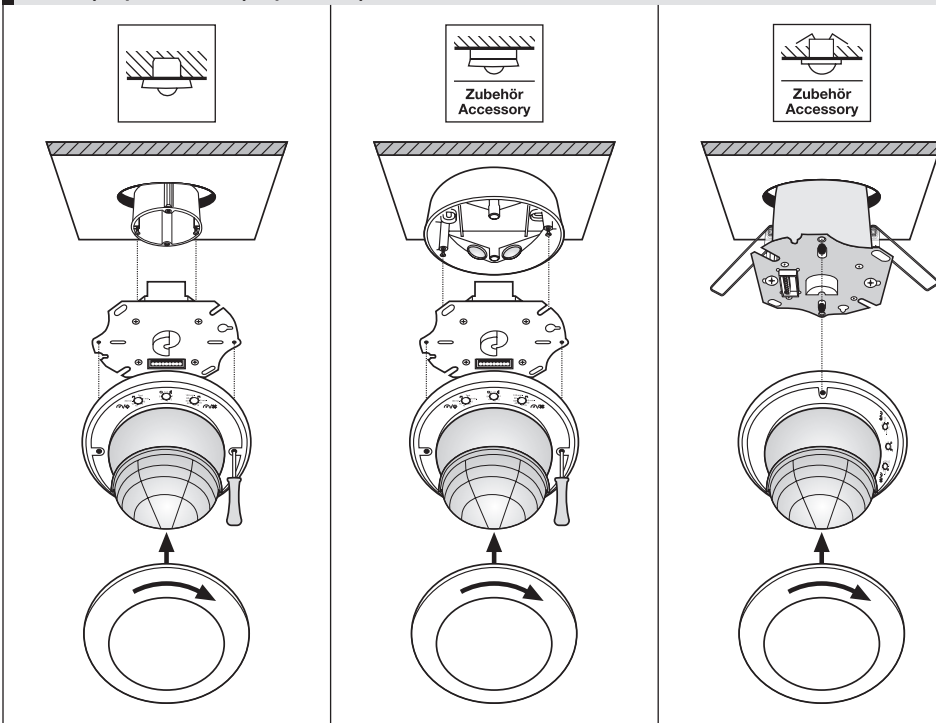


**MD-C360i/8... | MD-CE360i/8...**

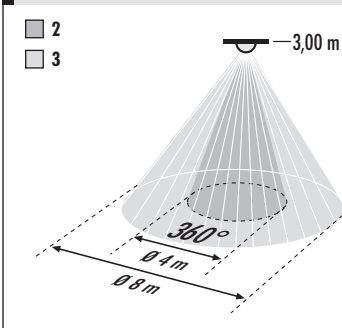


**MD-C360i/24 | MD-CE360i/24...**

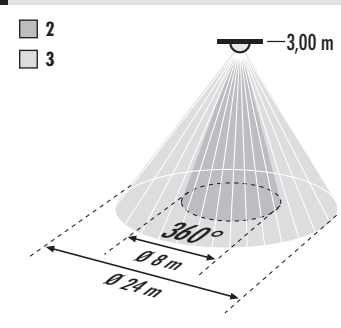


**PD-C360i/8... | PD-ATMO 360i/8... | PD-CE360i/8...**

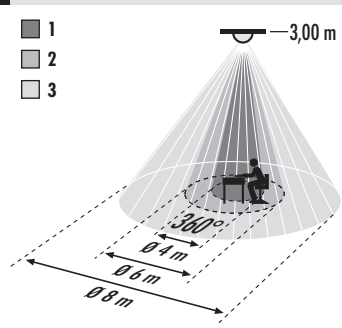


**PD-C360i/24... | PD-CE360i/24...**

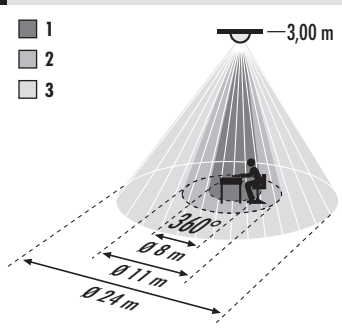


**PD-C360i/24... | PD-CE360i/24... • 5 m**

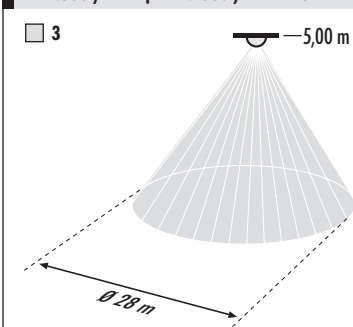

**PD-C360i/24... | PD-CE360i/24... • 10 m**

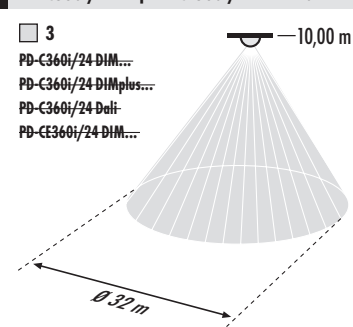

**PD-C360i/24 DIMplus WH | PD-C360/24 Slave WH • approx. 10 m**

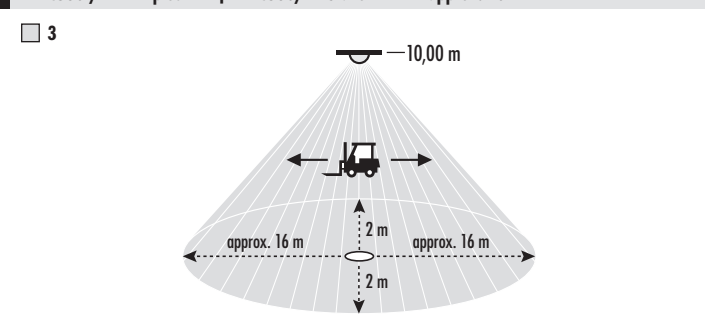

**NL MONTAGEHANDLEIDING**

**LET OP:** Werkzaamheden aan het 230V-net mogen uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel uitgevoerd worden conform de geldende installatievoorschriften/-normen. Voor montage van het product de netspanning uitschakelen.

- De aanbevolen montagehoogte bedraagt 3 m. Hoe groter de montagehoogte des te groter het bereik, maar des te minder ook de gevoeligheid. Beweging dwars op het apparaat is optimaal voor de detectie. Bij een directe en frontale benadering is het voor de sensor moeilijk om beweging te herkennen, waardoor het bereik aanzienlijk kleiner is.
- De plaatsing van de apparaat moet zijn afgestemd op de specifieke omstandigheden en eisen van de ruimte (zie afbeeldingen):

1 = Werkplek 2 = Rech voor de melder 3 = Schuin voor de melder

Sluit de melder aan volgens het bijbehorende aansluitschema (zie achterzijde):

**SE MONTERINGSANVISNING**

**WARNING!** Allt arbete på 230 volts nätspänning får endast utföras av behörig elektriker under iakttagande av nationella föreskrifter och installationsstandarder. Innan produkten monteras ska nätspänningen kopplas från.

- Den rekommenderade monteringshöjden är 3 meter. Ökad monteringshöjd ger större räckvidd medan känsligheten minskar. Vinkelräta rörelser är optimala för att aktivera detektorn. När en person går rakt fram mot detektorn har systemet svårare att detektera rörelsen, vilket gör att räckvidden minskar betydligt.
- Detektorn ska placeras med hänsyn till de lokala förhållandena och ställda krav (se bilderna):

1 = Arbetsområde 2 = Frontalt mot detektorn 3 = Vinkelrätt mot detektorn

Anslut detektorn enligt kopplingsdiagrammet, beroende på vilken typ det rör sig om (se baksidan):

**NO MONTERINGSVEILEDNING**

**ADVARSEL:** Arbeid i 230 V-nett skal kun utføres av autorisert personell, og nasjonale forskrifter og normer for installasjoner skal følges. Nettspenningen skal koples fra for produktet monteres.

- Anbefalt monteringshøyde er tre meter. Jo større monteringshøyden er, jo større blir rekkevidden. Følsomheten blir imidlertid redusert. Bevegelse på tvers av detektoren er optimal for en aktivering. Ved direkte og frontal tilnærming er det vanskelig for detektoren å registrere en tilstedeværelse, dermed er rekkevidden merkbart redusert.
- Detektoren bør plasseres i samsvar med forholdene og behovet i rommet (se figurene):

1 = Arbeidsområde 2 = Rett foran detektor 3 = Diagonalt til detektor

Avhengig av detektortypen koples den til i samsvar med koplingskjemate (se baksiden):

**ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**ATENCIÓN:** Los trabajos en la red de 230 V solo pueden ser realizados por personal técnico autorizado de conformidad con las normas y los reglamentos de instalación específicos de cada país. Antes de montar el producto, desconecte la tensión de alimentación.

- La altura de montaje recomendada es 3 m. Con una altura de montaje superior, el alcance se amplía, pero la sensibilidad se reduce. El movimiento a los lados del detector es óptimo para la activación. Con un desplazamiento directo y frontal, el movimiento se detecta peor, con lo que el alcance se reduce considerablemente.
- El detector debe colocarse teniendo en cuenta las circunstancias especiales y las necesidades (ver ilustraciones):

1 = Zona de trabajo 2 = Frente al detector 3 = A los lados del detector

Conecte el detector siguiendo el diagrama de conexión y considerando el tipo de detector (ver dorso):

**PT INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM**

**ATENÇÃO!** As operações na rede de 230 V devem ser executadas apenas por pessoal técnico autorizado, considerando as normas/disposições nacionais sobre instalações. A montagem e ligação do equipamento deve ser efectuada sem tensão ligada.

- A altura de montagem recomendada é de 3 m. Com uma altura de montagem maior o alcance aumenta, mas a sensibilidade diminui. Um movimento transversal ao detector é ideal para um alcance sensibilidade de detecção maior. No caso do movimento for no sentido do detector (frontal), o seu alcance e sensibilidade de detecção, diminuem.
- A colocação do detector deve ter em conta as condições e requisitos de espaço (v. figuras):

1 = Área de trabalho 2 = De frente para o detector 3 = Transversal ao detector

Consoante o tipo, conectar o detector de acordo com esquema de ligações (v. verso):


**RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ**

**ВНИМАНИЕ!** Работы в сети 230 В должны осуществляться исключительно уполномоченным специалистом с учетом общепринятых местных предписаний и норм относительно установки. Перед монтажом продукта необходимо отключить сетевое напряжение.




- Рекомендованная монтажная высота составляет 3 м. С увеличением монтажной высоты дальность действия растёт, но ухудшается чувствительность. Сенсор лучше всего распознает движение поперек датчика. Если объект приближается к датчику по прямой с лицевой стороны (фронтально), сенсору сложнее воспринять движение, и дальность действия существенно снижается.
- Размещение датчика должно соответствовать местным условиям и требованиям (см. рисунки):

1 = Рабочая область 2 = Фронтально к датчику 3 = Поперек датчика




В зависимости от типа датчика подключите его в соответствии со схемой подключения (см. на обратной стороне):

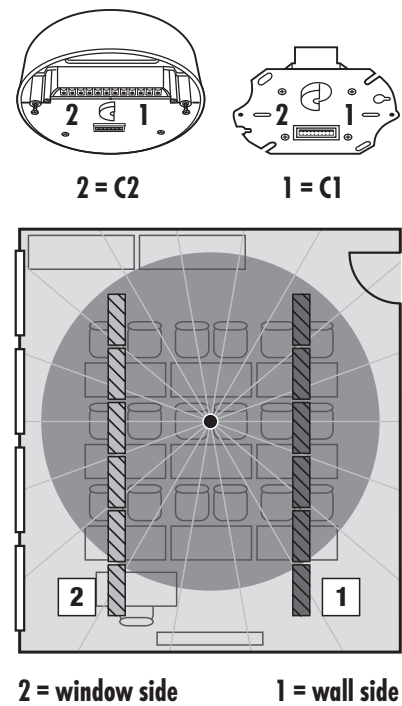




**PD-C360i/8, PD-C360i/8 MIC**

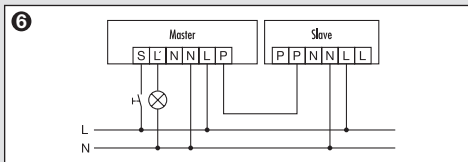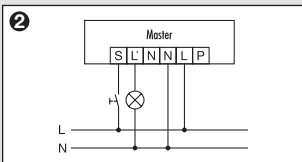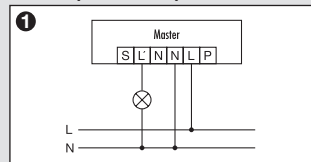




**PD-C360i/8plus, PD-C360i/24plus**

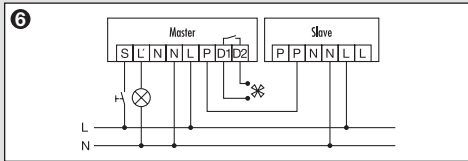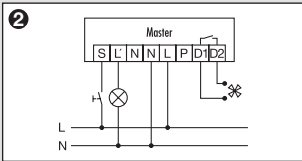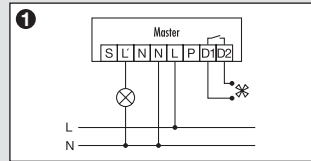




**PD-C360i/8 DC24Vplus, PD-C360i/24 DC24Vplus**

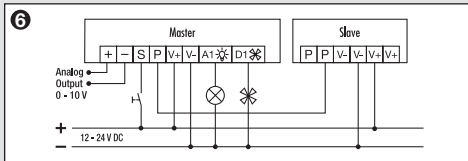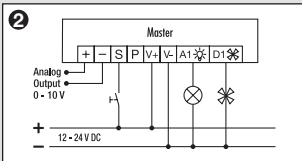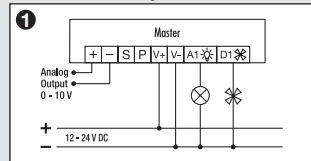




**PD-C360i/8 DIM, PD-C360i/24 DIM**

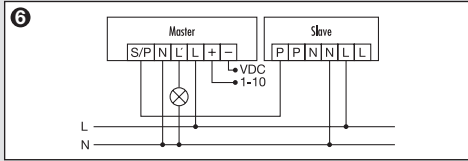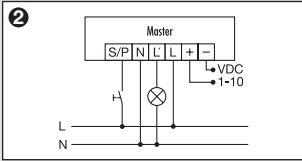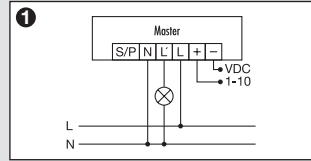


**PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus WH**

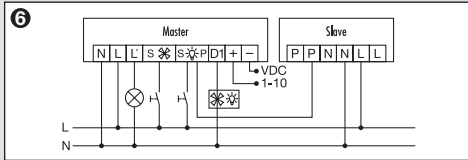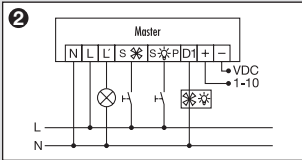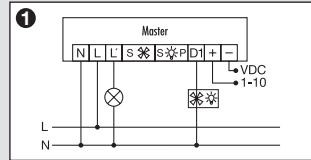




**PD-C360i/24 DRY**

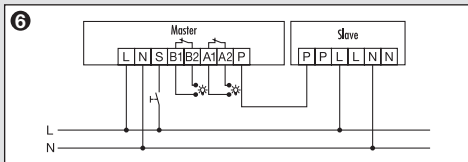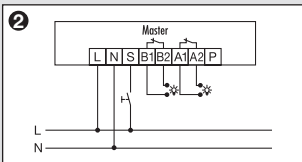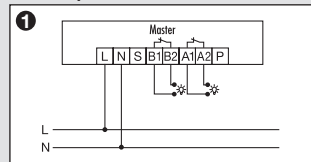


**PD-C360i/24 DRY + ILR-230V**

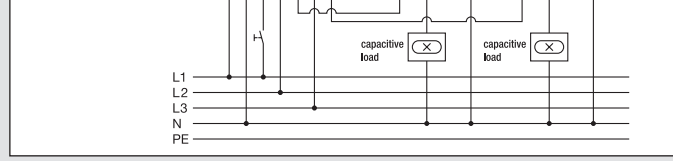


**PD-C360i/8 Dali  
PD-C360i/24 Dali  
PD-C360i/8 DUO DALI  
PD-C360i/24 DUO DALI**

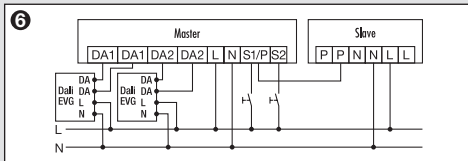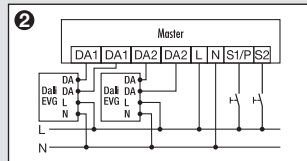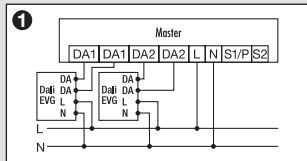





**PD-C360i/8 KNX  
PD-C360i/24 KNX  
PD-C360i/24 KNX ECO  
PD-C360i/8 KNX UP  
PD-C360i/24 KNX UP  
PD-C360i/24 KNX ECO UP  
PD-ATMO 360i/8 A KNX  
PD-ATMO 360i/8 T KNX**

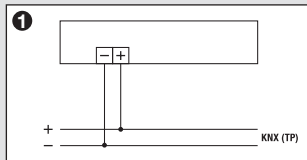




**PD-ATMO 360i/8 0 KNX**

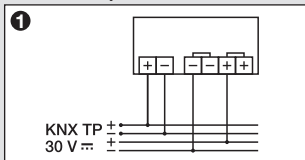





**PD-CE360i/8..., PD-CE360i/24...**

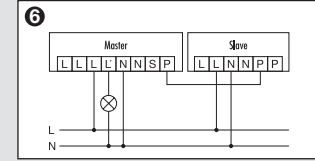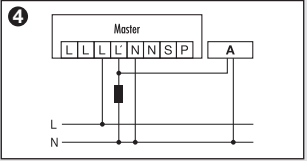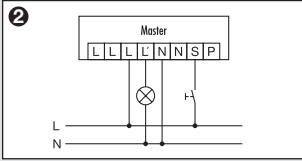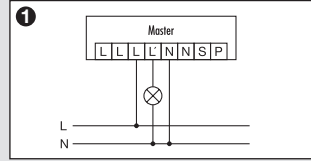






**PD-CE360i/8 DIM, PD-CE360i/24 DIM**

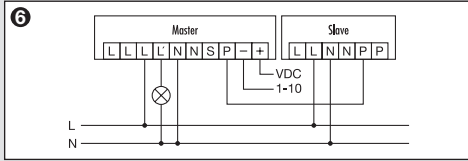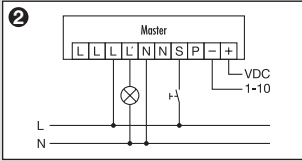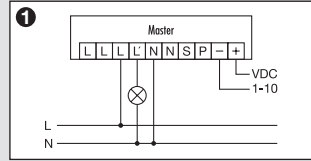

**MD-C360i/8, MD-C360i/8 MIC, MD-C360i/24**

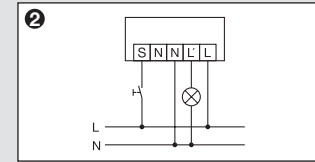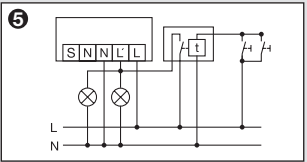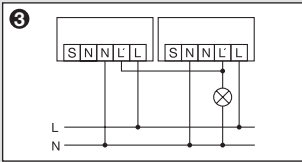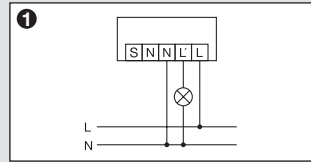

**MD-CE360i/8..., MD-CE360i/24...**

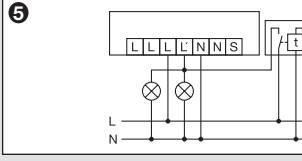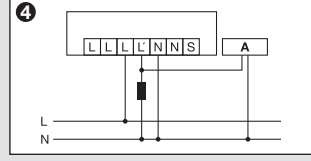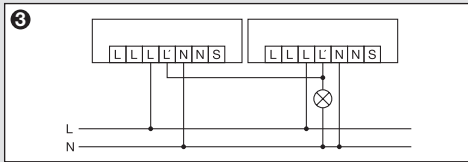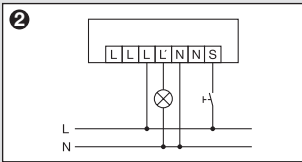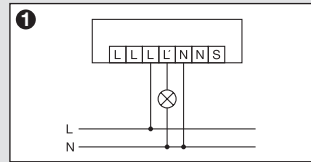

**DE • ERKLÄRUNG SCHALTPLÄNE**

- 1 Standardbetrieb
- 2 Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung über Taster
- 3 Parallelschaltung von max. 8 Bewegungsmeldern. Parallelschaltung von Präsenzmeldern ist nicht zulässig
- 4 Bei Schaltung von Induktivitäten (z.B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters (A) erforderlich sein
- 5 Parallelschaltung mit Treppenlichtautomat
- 6 Master-Slave-Schaltung für Präsenzmelder: Es können max. 10 Slavegeräte an ein Mastergerät angeschlossen werden

**GB • EXPLANATION OF CIRCUIT DIAGRAMS**

- 1 Standard operation
- 2 Standard operation with additional control by means of a button
- 3 Parallel connection of max. 8 motion detectors. Parallel connection of two or more presence detectors is not possible
- 4 When connecting inductors (e.g. relays, contactors, ballasts) the use of a filter (A) may be necessary
- 5 Parallel connection with automatic stairwell light
- 6 Master/slave connection for presence detectors: a maximum of 10 slave devices can be connected to the master device

**FR • LEGENDE DES SCHEMAS ELECTRIQUES**

- 1 Installation standard
- 2 Installation standard + bouton
- 3 Montage en parallèle de 8 détecteurs de mouvement max. Les détecteurs de présence ne doivent en aucun cas être branchés en parallèle
- 4 Le branchement d'inductances (par ex. relais, contacteur, ballast) peut nécessiter l'insertion d'un circuit RC (A)
- 5 Montage en parallèle avec minuterie d'escalier
- 6 Raccordement maître/esclave de détecteurs de présence : un appareil maître peut être relié à 10 esclaves maximum

**NL • TOELICHTING BIJ SCHAKELSCHEMA'S**

- 1 Standaardschema
- 2 Standaardschema met extra aansturing via drukknop
- 3 Parallelschakeling van max. 8 bewegingsmelders. Parallelschakeling van aanwezigheidsensoren is niet toegestaan
- 4 Bij schakeling van inductoren (bijv. relais, magneetschakelaars, voorschakelapparatuur) kan een ontstoringcondensator (A) nodig zijn
- 5 Parallelschakeling met trappenhuisautomat
- 6 Master-slave-schakeling van aanwezigheidsensoren: Er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master-apparaat worden aangesloten

**DK • FORKLARING TIL LEDNINGSDIAGRAMMER**

- 1 Standarddrift
- 2 Standarddrift med ekstra styring med aftrydere
- 3 Parallelkobling af maksimalt 8 bevægelsessensorer. Parallelkobling af tilstedeværelsessensorer er ikke tilladt
- 4 Ved kobling med induktive enheder (f. eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende en støjdæmper (A)
- 5 Parallelkobling med trappelysautomat
- 6 Master-slave-kobling af tilstedeværelsessensorer: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til en masterenhed

**SE • FÖRKLARING TILL KOPPLINGSSCHEMANA**

- 1 Standarddrift
- 2 Standarddrift med extra aktivering via en knapp
- 3 Paralleldrif med max. 8 rörelsedetektorer. Paralleldrif med närvarodetektorer är ej tillåtet
- 4 Vid till-/frånkoppling med induktivlaster (t.ex. med relä, kontaktor eller förkopplingsdon) kan en släckkrets (A) krävas
- 5 Parallellkoppling med automatisk trappströmbrytare
- 6 Master-slavdrift för närvarodetektorer: Högst 10 slavenheter kan anslutas till varje masterenhet

**FI • KYTKENTÄKAAVIOIDEN SELITYS**

- 1 Vakiokäyttö
- 2 Vakiokäyttö ja lisäohjaus tuntuolimella
- 3 Kork. 8 liikeilmaisimen rinnankytkentä. Läsnaololmaisinten rinnankytkentä ei ole sallittua
- 4 Induktiiviteettä (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi sammutuspiiriin (A) käyttö olla tarpeen
- 5 Rinnankytkentä porrassalvautusautomaatin kanssa
- 6 Läsnaololmaisimen Master-Slave-kytkentä: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen

**NO • FORKLARING KOPLINGSKJEMMER**

- 1 Standarddrift
- 2 Standarddrift med ekstra regulering ved hjelp av kontakt
- 3 Parallellkopling av maks. åtte bevegelsesdetektorer. Parallellkopling av tilstedeværelsesdetektorer er ikke tillatt
- 4 Ved omkopling med induktivitet (for eksempel relé, jording, forkoplinger) kan det være nødvendig med en slukkere (A)
- 5 Parallellkopling med automatisk trappelysning
- 6 Master/slave-kopling for tilstedeværelsesdetektorer: Det kan koples maks. ti slavedetektorer til en masterdetektor

**IT • DESCRIZIONE DELLO SCHEMA ELETTRICO**

- 1 Installazione standard
- 2 Installazione standard con comando supplementare mediante tasto
- 3 Collegamento in parallelo fino a un massimo di 8 rilevatori di movimento. Non è possibile un collegamento in parallelo di rilevatori di presenza
- 4 In caso di collegamento di induttanze (per es. relé, contattori, regolatori di corrente, ecc.) può essere necessario impiegare un dispositivo di soppressione dei disturbi (A)
- 5 Collegamento in parallelo tramite temporizzatore luce scale
- 6 Commutazione master-slave per rilevatori di presenza: ad ogni master possono essere collegati max. 10 apparecchi slave

**ES • EXPLICACIÓN DE ESQUEMAS DE CONEXIONES**

- 1 Funcionamiento estándar
- 2 Funcionamiento estándar con accionamiento adicional mediante palpador
- 3 Conexión en paralelo de máx. 8 detectores de movimiento. No se permite la conexión en paralelo de detectores de presencia
- 4 Cuando se conectan inductancias (p. ej. relés, protecciones, balastos) puede ser necesario utilizar un fusible (A)
- 5 Conexión en paralelo con automatismo luminoso de escalera
- 6 Conexión maestro-esclavo para detectores de presencia: Es posible conectar un máximo de 10 esclavos a un equipo maestro

**PT • EXPLICAÇÃO ESQUEMAS ELÉTRICOS**

- 1 Modo de operação normal
- 2 Modo de operação normal com controlo adicional por meio de um botão de pressão
- 3 Ligação em paralelo de no máx. 8 detectores de movimento. Uma ligação em paralelo de detectores de presença não é admissível
- 4 No caso de ligação de indutâncias (p. ex. relés, disjuntores, balastos), pode ser necessária a utilização de um elemento de supressão (A)
- 5 Ligação em paralelo com automático de escada
- 6 Ligação master-slave para detectores de presença: pode ser conectado um máx. de 10 equipamentos slave a um equipamento master

**RU • ПОЯСНЕНИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

- 1 Стандартная эксплуатация
- 2 Стандартная эксплуатация с дополнительным управлением с помощью кнопочного выключателя
- 3 Параллельное подключение макс. 8 датчиков движения. Параллельное подключение датчиков присутствия невозможно
- 4 При включении и выключении индуктивных нагрузок (например, реле, контакторов, подключенных на входе устройства) может потребоваться установка RC-фильтра (A)
- 5 Параллельное подключение лестничного автомата
- 6 Переключение «ведущих» («Master») и «ведомых» приборов («Slave») для датчика присутствия: к одному «ведущему» прибору («Master») можно подключить максимум 10 «ведомых» приборов («Slave»)



## PL INstrukcje Instalacji



**PRZESTROGA:** Prace przy układzie zasilania 230 V mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel z uwzględnieniem obowiązujących przepisów instalacyjnych. Przed przystąpieniem do instalowania urządzenia należy wyłączyć zasilanie.

- Zalecana wysokość montażu wynosi 3 m. Im większa wysokość montażu, tym większy zasięg i niższa czułość. Ruchy ukośne względem czujnika są uznawane za optymalne, aby go wyzwolić. W przypadku podejścia bezpośredniego i na wprost wykrycie ruchu przez czujnik jest trudniejsze; w takiej sytuacji zasięg jest znacznie zmniejszony.
- Czujnik powinien być ustawiony zgodnie z warunkami przestrzennymi i innymi wymogami (**patrz ilustracje**):

1 = Obszar roboczy       2 = Na wprost względem czujnika       3 = Na ukos względem czujnika

Podłączyć czujnik zgodnie ze schematem elektrycznym danego typu urządzenia (**patrz na odwrocie**):

## PL objaśnienie Schematów Obwodów

- 1 Działanie standardowe
- 2 Działanie standardowe z dodatkowym sterowaniem za pomocą przycisku
- 3 Połączenie równoległe maks. 8 czujników ruchu. Połączenie równoległe dwóch lub większej liczby czujników obecności nie jest możliwe
- 4 Podczas podłączania cewek indukcyjnych (np. przekaźników, styczników, stateczników) może być konieczne użycie filtra (A)
- 5 Połączenie równoległe z automatycznym oświetleniem klatki schodowej
- 6 Połączenie master/slave dla czujników obecności: do jednego urządzenia master można podłączyć maksymalnie 10 urządzeń slave